


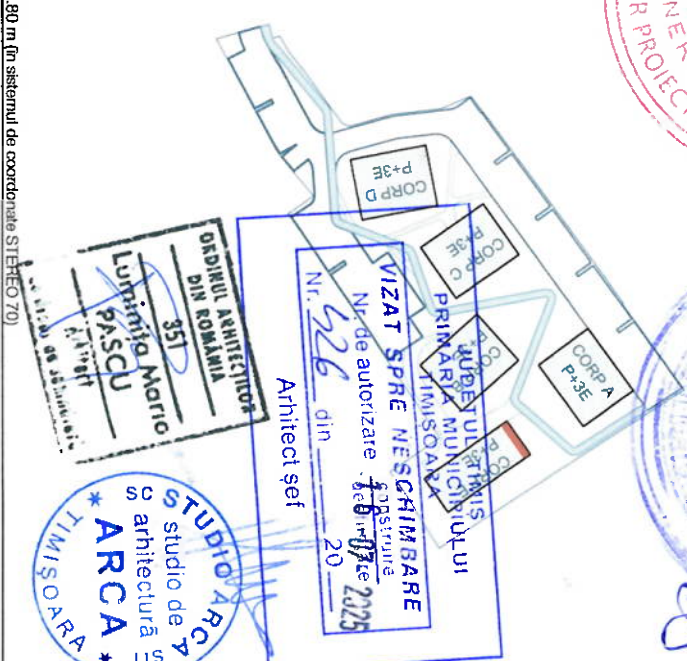

Denumire proiect

Construire locuințe colective și funcțiuni complementare conform PUZ aprobat prin HCL nr. 638/2019, prelungit prin HCL nr. 634/2022. Amenajare incintă, acces auto și pietonal, parcaje, împrejurire teren. Organizare executie lucrari.

Projectant general

ARCA
 info@studiorarca.it
 02 11560224

Şef proiect	art. Luminita Pascu
Proiectat/desenat	art. Luminita Pascu
	art. Florin Gherman
	art. Ligia Gherman
Verificat	art. Radu Golumba
Planşa	

Fațadă Nord - Corp E

Data	Scara	Cod	Rol	Obiect	Subiect	Numar	Revizie
05.2025	1:100	B5	ARH	00	V	48	00



GIADRIH.DINCA, ARTISTE ET TANSOARRE. ATELIER D'ART ET D'HISTOIRE

[illegible]

- 1 - Termosistem 1, finisaj (encoulată decorativă alb/bei/gri)
(NCS: S 2002-R50B / NCS: S 2002-Y / NCS: S 1500-N/ NCS: S 1002-G/ NCS: S 0500-N)
- 2 - Termosistem 2, Placaj decorativ/ Equitone culcare: alb/ocru/maroniu/verde
(NCS: S 1502 - G, NCS: S 3020-Y30R, NCS: S 7010-R10B, RGB: S 5020-G50Y)
- 3 - Tâmplarie PVC, profile de culcare albă cu folie colorată pe exterior, culcare: alb/ocru/maroniu/verde
(NCS: S 1502 - G, NCS: S 3020-Y30R, NCS: S 7010-R10B, RGB: S 5020-G50Y)
- 4 - Parapet, panouri de sticlă/contecții metalice
- 5 - Soț de tablă, protecție atic, culcare: alb/ocru/maroniu/verde
(NCS: S 1502 - G, NCS: S 3020-Y30R, NCS: S 7010-R10B, RGB: S 5020-G50Y)
- 6 - Cornișă de tablă, culcare: alb/ocru/maroniu/verde

La construcțiile cu închideri perimetrare rezistente la foc, termoizolația exterioară și/sau sistemele compozite de izolare termică exterioară (sisteme compacte în condiții de utilizare finală) a pereților perimetrali trebuie să fie clasa de reacție la foc de **minimum B-s3,d0**, conform **Art. 2.3.6.1.8** și **Tabelui 16** din **"Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor"**, indicativ **P 18/1-2025**

din "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor", indicativ P 118/1-2025

În dreptul tuturor planșelor construcției se vor folosi țâși orizontale continui de termoizolație clasă de reacție la foc A1 sau A2-s1-d0, având lățimea de minimum 60 cm și aceeași grosime cu a materialului utilizat la termoizolarea exterioră a închiderii perimetrale, conform Art. 2.3.6-1.9 și Figura 51 din "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor", indicativ P 118/1-2025

"Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor", indicativ P 118/1-2025

1

- Termosistem 1, finisaj tencuială decorativă alb/bei/gri
(NCS: S 2002-R50B / NCS: S 2002-Y / NCS: S 1500-N/ NCS: S 1002-G/ NCS: S 0500-N)

2

- Termosistem 2, Placai decorativ/ Equitone culbare: alb/ocru/maroniu/verde

1

- Tamplarie PVC, profil de culoare albă cu folie colorată pe exterior, culcare: alb/ocru/maroniu/verde
(NCS: S 1502 - G, NCS: S 3020-Y30R, NCS: S 7010-R10B, RGB: S 5020-G50Y)

(NCS: S 1502-G, NCS: S 3020-Y30R, NCS: S 7010-R10B, RGB: S 5020-G50Y)

4

- Parapet, panouri de sticlă/confecții metalice

5

- Șorț de tablă, protecție alic, culoare: alb/ocru/maroniu/verde

1

(NCS: S 1502 - G, NCS: S 3020-Y30R, NCS: S 7010-R10B, RGB: S 5020-G50Y)

- Cornişă de tablă, culoare: alb/ocru/maroniu/verde

NOTĂ:

1. Cablurile de lemn pot fi folosite și pentru următoarele aplicații:
2. Placa de calculare trebuie să fie de calitate NCS Natural Ligno System, care este standardul internațional de calitate folosit în producerea vopselelor.

Acordați atenție arborilor dintr-un punct de vedere tehnic și de calitate și asigurați-vă că respectați toate condițiile de calitate și siguranță în aplicarea produselor.